

## SÉPARATEUR À GRAISSES PE TAILLE 07 TYPE SDG-PE



PRODUIT  
FABRIQUÉ DANS LES  
21

MSE VOUS  
REMERCIÉ



### UTILISATION


Les graisses ont tendance à colmater les canalisations c'est pourquoi leur rejet direct en égouts est interdit.

Le **SÉPARATEUR À GRAISSES PE TYPE SDG-PE** est destiné à piéger les matières solides ainsi que les graisses contenues dans les effluents en provenance des eaux de cuisines. Elles sont séparées grâce à un séjour dans une chambre de tranquillisation équipée d'un système de cloisonnement.

Le séparateur est conforme à la norme NF EN 1825-1 : « Principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité ».

Cet équipement est installé notamment dans les :

- Restaurants
- Cuisines collectives
- Industries agro-alimentaires

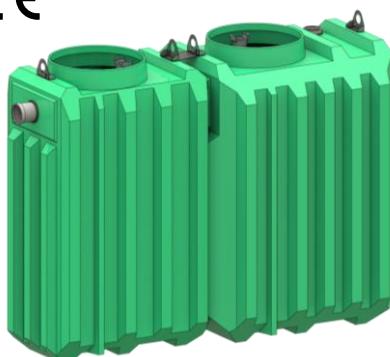

SDG-PE 07 | © MSE



### FONCTIONNEMENT

Les séparateurs à graisses sont composés d'une partie débourbeur dans laquelle les matières lourdes vont décanter et d'un compartiment séparateur dans lequel les graisses vont flotter. Ces deux compartiments sont séparés par une cloison afin d'éviter l'entrainement des boues dans la partie « séparateur ». La canalisation de sortie est immergée et sert de cloison siphonique ce qui permet de retenir les graisses dans l'ouvrage.

Les séparateurs à graisses sont dimensionnés selon les recommandations de la norme EN 1825-1, soit :

- un volume du compartiment séparateur  $240 \times$  la taille nominale (litres)
- un volume du compartiment débourbeur de  $100 \times$  la taille nominale (litres)
- un volume de rétention graisses  $40 \times$  la taille nominale (litres)
- une surface active de  $0,25 \times$  la taille nominale ( $m^2$ )

Note : selon la norme EN 1825-1 un séparateur à graisses ne doit pas être dimensionné pour un débit inférieur à 2 L/s.

Les séparateurs sont équipés de :

- deux puits de visite
- une arrivée avec tube plongeant PVC
- un siphon de sortie PVC
- une cloison débourbeur
- un piquage DN 110 avec joint hublot pour le raccordement d'une canalisation d'évent



Le + MSE : Renfort interne en inox

# SÉPARATEUR À GRAISSES PE TAILLE 07 TYPE SDG-PE



PRODUIT  
FABRIQUÉ DANS LES  
ZONES




## CONSTRUCTION

Le séparateur est construit en polyéthylène rotomoulé (épaisseur = 10 mm).



## CARACTÉRISTIQUES

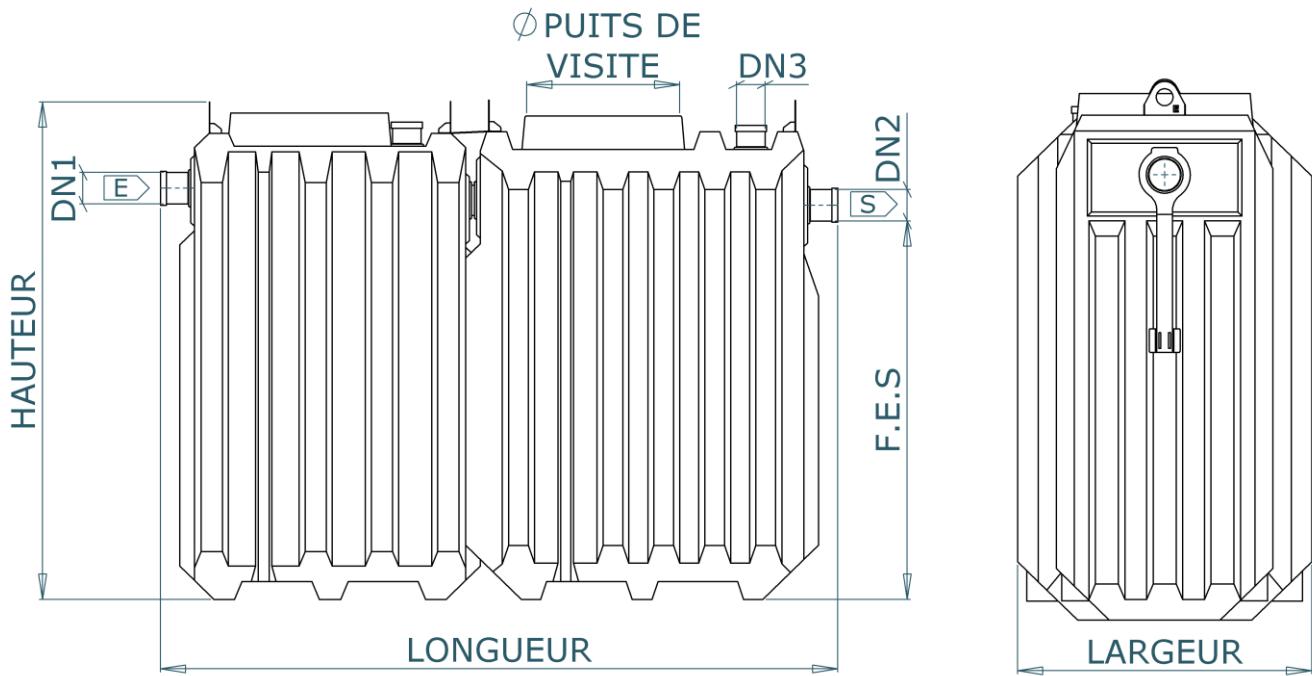

|   |          |      |
|---|----------|------|
| <b>Largeur</b>                              | (mm)     | 1120 |
| <b>Longueur</b>                             | (mm)     | 2790 |
| <b>Hauteur</b>                              | (mm)     | 2050 |
| <b>Masse</b>                                | (kg)     | 250  |
| <b>Nombre amorce puits de visite</b>        |          | 2    |
| <b>Ø Puits de visite</b>                    | (mm)     | 580  |
| <b>DN 1 et DN 2</b>                         | (mm)     | 125  |
| <b>FES : Fil d'eau de sortie / Radier</b>   | (mm)     | 1560 |
| <b>Δp Entrée / sortie</b>                   | (mm)     | 70   |
| <b>Volume mini séparation des graisses</b>  | (Litres) | 1680 |
| <b>Volume du débourbeur</b>                 | (Litres) | 700  |
| <b>Volume mini de stockage des graisses</b> | (Litres) | 280  |
| <b>Surface mini séparation des graisses</b> | (m²)     | 1.75 |
| <b>Volume total</b>                         | (Litres) | 3220 |

## SÉPARATEUR À GRAISSES PE TAILLE 07 TYPE SDG-PE



PRODUIT  
FABRIQUÉ DANS LES  
ZONES  
MSE VOUS  
REMERCIÉ



### OPTIONS

- Construction en acier inoxydable 304L
- Colonne d'extraction



### INSTALLATION ET ENTRETIEN

L'installation du séparateur est décrite dans la « Notice de pose séparateur ».

Les séparateurs en polyéthylène ne sont pas conçus pour une installation en nappe phréatique. Le cas échéant, privilégier un séparateur en inox.

Le séparateur à graisses doit être vidangé et curé régulièrement. La fréquence dépend du nombre de couverts du restaurant, du type de cuisine et de la présence ou non d'une machine à laver la vaisselle. Un minimum d'une vidange par mois est conseillé mais une tous les quinze jours est préférable, selon la norme NF EN 1825-2.

Pour plus de détails concernant l'entretien du séparateur, se référer à la « Notice d'exploitation séparateur »