




UTILISATION

Les graisses et les féculles ont tendance à colmater les canalisations c'est pourquoi leur rejet direct en égouts est interdit.

Le **SÉPARATEUR À GRAISSES ET FÉCULES INOX TYPE SDGF-I** est destiné à piéger les matières solides, les graisses et les féculles contenues dans les effluents en provenance des eaux de cuisines. Elles sont séparées grâce à un séjour dans une chambre de tranquillisation équipée d'un système de cloisonnement.

Le séparateur est conforme à la norme NF EN 1825-1 : « Principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité ».

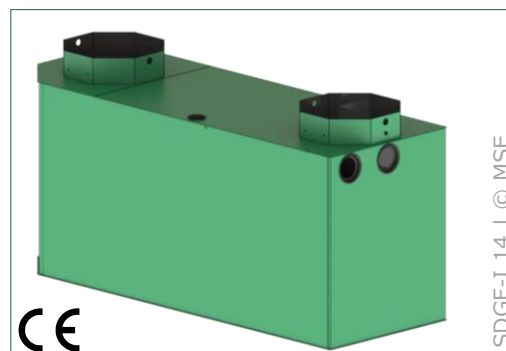

Cet équipement est installé notamment dans les :

- Restaurants
- Cuisines collectives
- Industries agro-alimentaires



FONCTIONNEMENT

Les séparateurs à graisses et à féculles sont composés d'un seau à féculles, d'une partie débourbeur dans laquelle les matières lourdes vont décanter et d'un compartiment séparateur dans lequel les graisses vont flotter. Ces deux compartiments sont séparés par une cloison afin d'éviter l'entraînement des boues dans la partie « séparateur ». Le caisson de sortie est immergé à mi-hauteur et sert donc de cloison siphonide ce qui permet de retenir les graisses et les féculles dans l'ouvrage.

Les séparateurs à graisses sont dimensionnés selon les recommandations de la norme EN 1825-1, soit :

- un volume du compartiment séparateur 240 x la taille nominale (litres)
- un volume du compartiment débourbeur de 100 x la taille nominale (litres)
- un volume de rétention graisses 40 x la taille nominale (litres)
- une surface active de 0,25 x la taille nominale (m²)

Les séparateurs sont équipés de :

- Deux puits de visite
- Deux piquages d'entrée avec un joint nitrile pour le raccordement des eaux chargées en féculles et des eaux chargées en graisse
- Un seul piquage de sortie avec joint nitrile pour le raccordement d'un tuyau en PVC
- Un piquage DN 110 avec joint hublot pour le raccordement d'une canalisation d'évent
- Un caisson siphonide en sortie permettant de stocker les graisses dans le séparateur
- Un seau à féculles en entrée, placé sous une buse de pulvérisation alimentée en eau potable par une électrovanne (non fournie) permettant de rabattre les mousses. Le panier amovible de récupération des féculles est destiné à retenir les particules dont les dimensions sont supérieures à 10 mm.




CONSTRUCTION

Le séparateur est construit en acier inoxydable 304L, avec revêtement extérieur par peinture époxy polyamide.



CARACTÉRISTIQUES

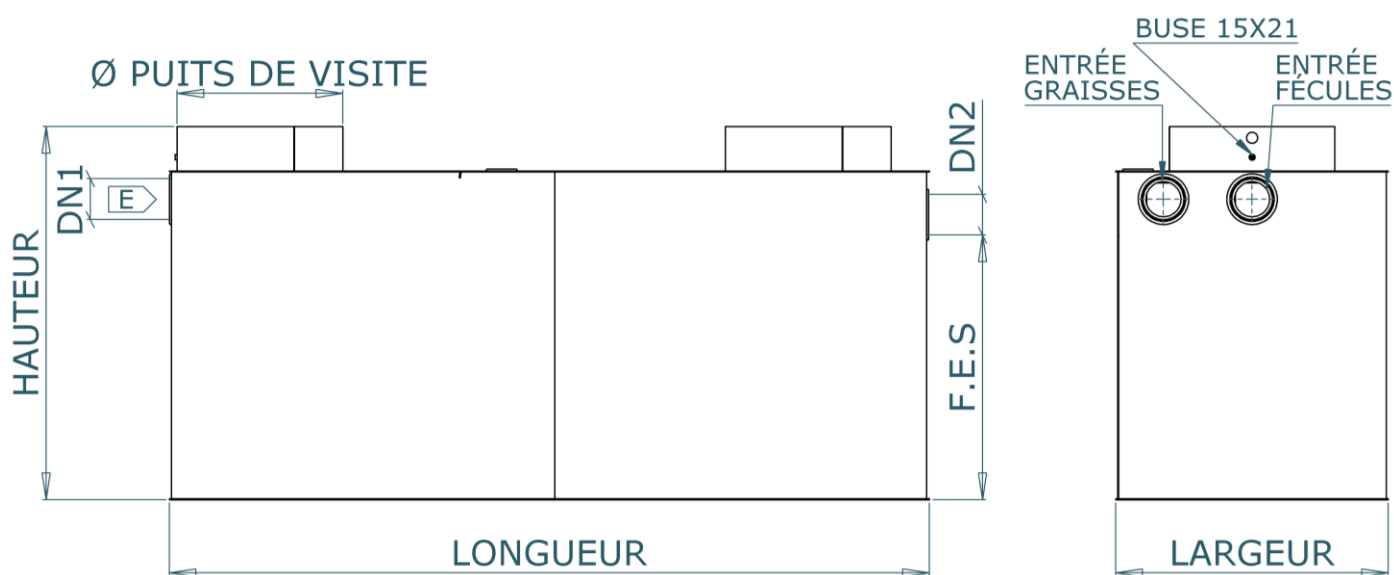

Largeur	(mm)	1230
Longueur	(mm)	3430
Hauteur	(mm)	1680
Masse	(kg)	720
Nombre amorce puits de visite		2
Ø Puits de visite	(mm)	750
DN 1 et DN 2	(mm)	200
FES : Fil d'eau de sortie / Radier	(mm)	1185
Δp Entrée / sortie	(mm)	70
Volume mini séparation des graisses	(Litres)	3360
Volume du débourbeur	(Litres)	1400
Volume mini de stockage des graisses	(Litres)	560
Surface mini séparation des graisses	(m²)	3.5
Volume panier à féculles	(Litres)	15
Volume total	(Litres)	4690



OPTIONS

- Anodes sacrificielles
- Colonne d'extraction
- Ancrage par sangles ou châssis pose rapide (CPR) en cas de présence de nappe phréatique



INSTALLATION ET ENTRETIEN

L'installation du séparateur est décrite dans la « [Notice de pose séparateur](#) ».

Le séparateur à graisses doit être vidangé et curé régulièrement. La fréquence dépend du nombre de couverts du restaurant, du type de cuisine et de la présence ou non d'une machine à laver la vaisselle. Un minimum d'une vidange par mois est conseillé mais une tous les quinze jours est préférable, selon la norme NF EN 1825-2.

Pour plus de détails concernant l'entretien du séparateur, se référer à la « [Notice d'exploitation séparateur](#) »